TRECHO 2.5
ESC 1:100

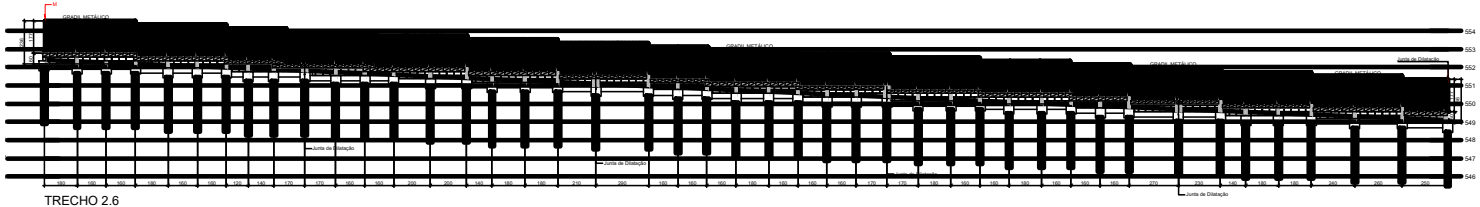

TRECHO 2.6
ESC 1:100

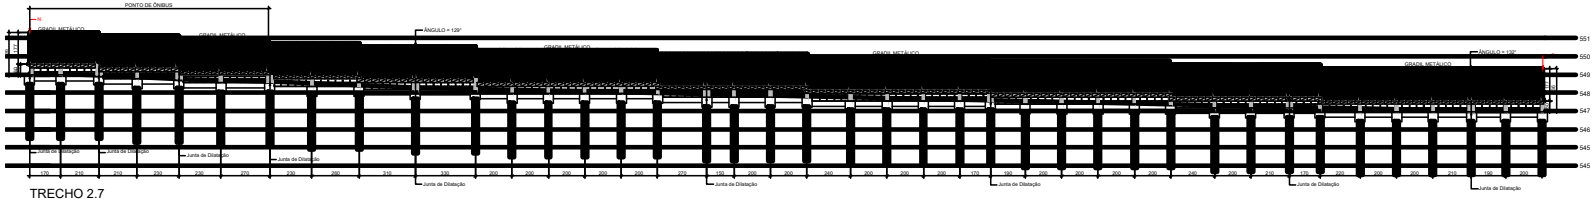

TRECHO 2.7
ESC 1:100

NOTAS:

Gradil Metálico

O fechamento perimetral deverá ser executado em painéis metálicos modulados, fixados entre pilaretes estruturais.

Estrutura principal
Montantes (postes)
- Tubo quadrado:
- 60 x 60 x 3,00 mm
- Aço carbono ASTM A36 ou equivalente
- Espaçamento máximo entre montantes:
- 2,40 m

Travessas horizontais
- Tubo retangular:
- 40 x 20 x 2,00 mm
- Uma travessa superior;
- Uma travessa inferior;
- Travessas intermediárias quando necessário.

Barras verticais
- Barra chata:
- 25 x 5 mm
- Espaçamento livre máximo:
- 110 mmadfaxdiffadf

GALVANIZAÇÃO

Galvanização a fogo por imersão

Conforme:

- ABNT NBR 6323

Espessura mínima:

- 85 microns

SISTEMA DE PINTURA

Após galvanização:

Fundo
- Primer epóxi bicomponente

Espessura mínima:

- 75 µm

Acabamento
- Poliuretano alifático (PU)

Espessura mínima:

- 60 µm

Espessura total do sistema:

- 135 µm

LEGENDA

- BLOCO 14x19x39
- CANALETA 14x19x39
- MEIO BLOCO 14x19x19
- MEIA CANALETA 14x19x19
- PILARETE

H. Barbour
ARQUITETURA
R. JOSÉ POLACHINI SOBRINHO, 400, CEP 15084-180
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP / 17-99112.5993

Resp. Técnico: [illegible] CAU: [illegible]

Alt. nº	Data	Alterações	Verif.
R01	22/06/2026	AJUSTES CONFORME SOLICITAÇÃO	HB
R01	10/06/2026	INCLUSÃO DE PORTÃO NO TRECHO 2.3	HB
R00	15/04/2026	EMISSÃO INICIAL	HB

Cliente: [illegible]

Local: [illegible] – SP
Av. [illegible], 1200

Obra: [illegible]

Disciplina: [illegible]

Fase do Projeto: [illegible]

Assunto: [illegible]

Arquivo: [illegible] Folha: [illegible]

Resumo: [illegible]

Desenho: [illegible] Data: [illegible]

Verificação: [illegible] Data: [illegible]

Escala: [illegible]